


分析人员
日期

PerkinElmer Service Personnel
2019年8月9日 13:50

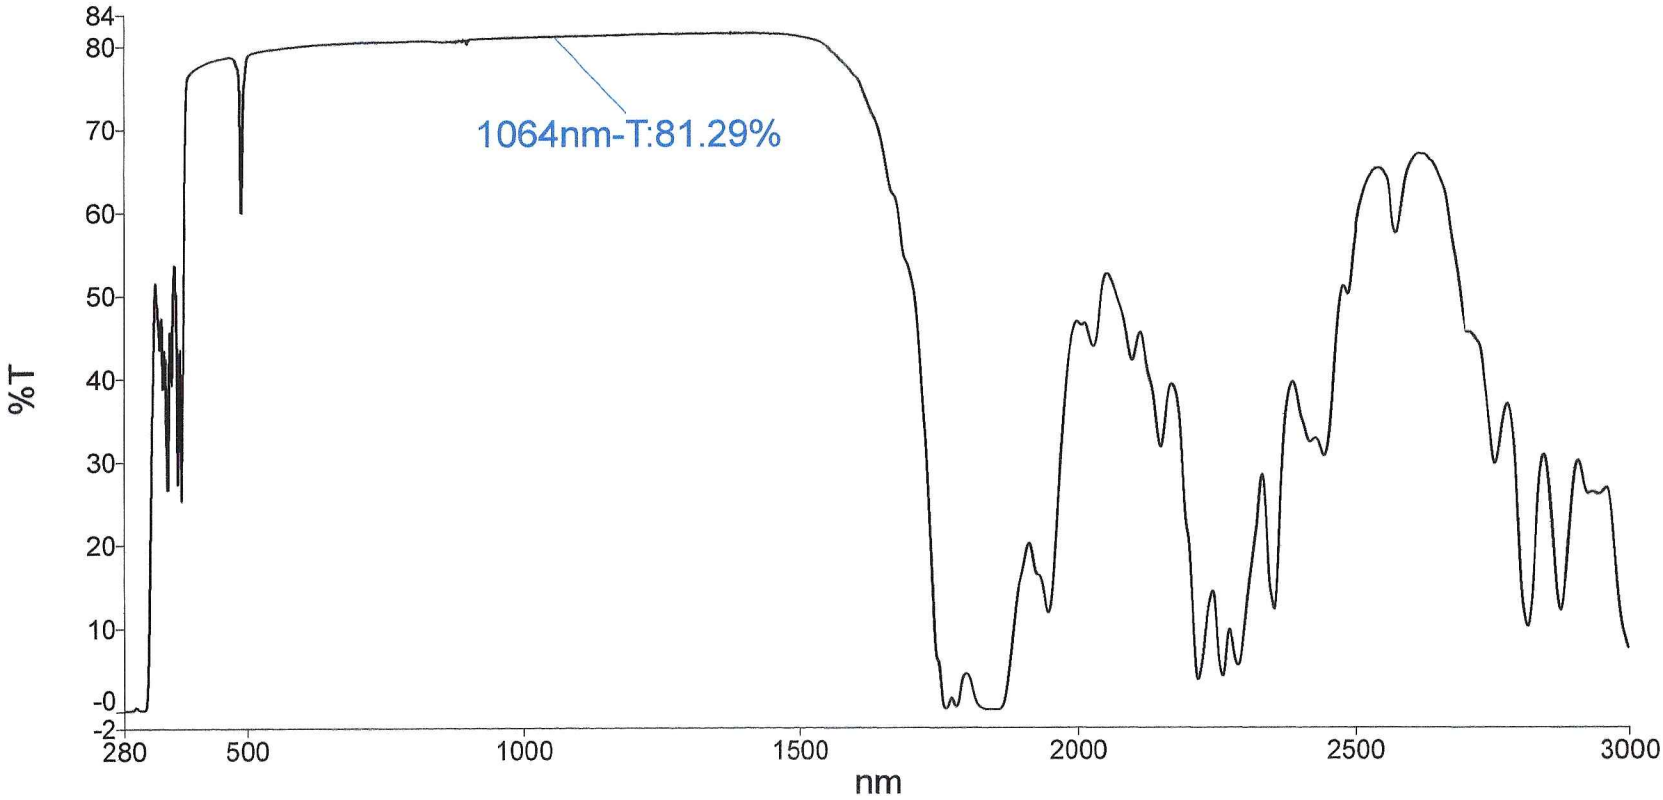

—— TGG 280-3000透过率.样品